


- Legende:**
- F1 Zählervorsicherung / SH-Schalter
  - F2 Steuersicherung (10 A, 25 kA)
  - F3 gem. Steuersicherung max. 16 A
  - K3 KD-Relais Warmwasserspeicher
  - K4 KD-Rel. Direktheiz. (DH/WP)
  - K41 Freigabeschütz DH/WP
  - K5 KD-Rel. Aufladung 8 Std.
  - K51 Freigabeschütz Heizung
  - K81 Lastabwurfrelais
  - K82 Lastabwurfrelais DLH
  - P1 Zähler: Allg. Verbraucher
  - P2 Zähler: Direktheizung
  - P3 Tarifgrundsteuerempfänger
  - Q3 Fehlerstromschutzschalter
  - X1 Tarifsteuerklemme (7 polig)
  - X2 Steuerklemme (7polig, plombierbar)
  - X3 Hauptleitungsabzweigkl.

- Kontaktbelegung TRE „RH LG2/3 DH/WP“**
- 1 L1
  - 2 N
  - 3 a Tarif Privatkunden (HT)
  - 4 L1
  - 5 b nicht belegt
  - 6 a nicht belegt
  - 7 L1
  - 8 b Warmwasser 4 Std. im NT
  - 9 a nicht belegt
  - 10 L1
  - 11 b Aufladung 8 Std. im NT
  - 12 a nicht belegt
  - 13 L1
  - 14 b Direktheizung oder Wärmepumpe im HT oder NT

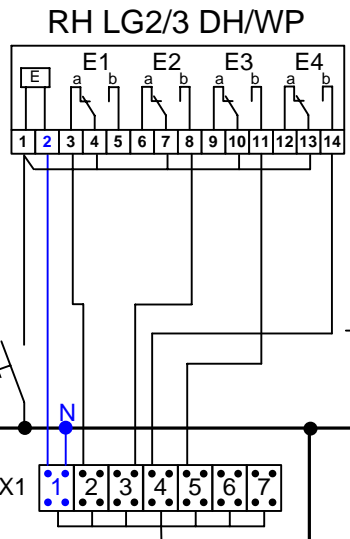

**Das Kundendienstrelais K4 für Direktheizung oder Wärmepumpe wird als Öffner angeschlossen!**

**Der Stromzähler P2 muss aus tariflichen Gründen bei einer Direktheizung als Mehrtarifzähler bzw. bei einer Wärmepumpe als Drehstromzähler ausgeführt werden.**